


Our lives first!




Limpieza manual con chorro de agua a alta presión



con hidrolavadora

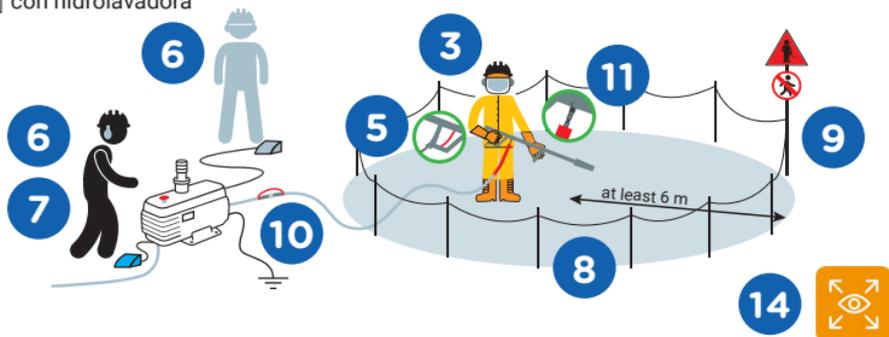

con manguera

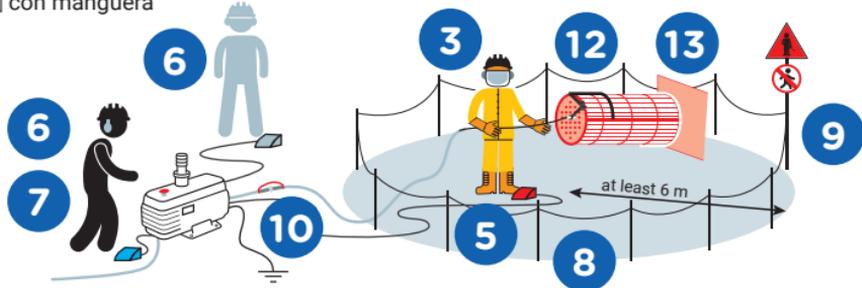

Limpeza manual con chorro de agua a alta presión

Lugar _____

Fecha _____



Empresa observada _____

N.º de permiso _____

SÍ **NO** **NA**

PUNTOS DE CONTROL

- | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|--|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 1 | ¿Se han llevado a cabo la «sesión informativa previa al trabajo» y la «luz verde de seguridad»? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 2 | ¿El equipo a cargo de la intervención utilizó la lista de verificación antes de iniciar los trabajos? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 3 | ¿El personal presente en la zona balizada está equipado con los EPI específicos para la tarea? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 4 | ¿El personal tiene un certificado de capacitación/competencia? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 5 | ¿La manguera está equipada con algún dispositivo en su extremo (pistola, boquilla, etc.) con control de retención activa y a disposición del operador? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 6 | ¿El supervisor de bombeo está equipado con un control de despresurización instantánea y efectúa un control visual continuo del operador? (Nota: Se requiere otro supervisor exclusivo si hay visibilidad limitada entre el supervisor de bombeo y el operador) |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 7 | ¿Está el supervisor de bombeo cerca de la parada de emergencia del equipo de alta presión? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 8 | ¿La zona de trabajo está despejada? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 9 | ¿La zona de intervención está balizada y señalizada? (Mínimo: a 6 m del dispositivo que emite el chorro de agua). |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 10 | ¿Todas las conexiones entre las mangueras están equipadas con un dispositivo antilatigazo? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 11 | En la limpieza a alta presión con hidrolavadora, ¿esta tiene una cubierta de seguridad y, si es una exigencia local, un sistema antilatigazo en la conexión hidrolavadora-manguera? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 12 | En la limpieza manual a alta presión con manguera, ¿hay un dispositivo antilatigazo instalado? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 13 | Para la limpieza a alta presión de tuberías o equipos abiertos en ambos extremos, ¿se ha instalado una pantalla en el extremo libre del equipo? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 14 | ¿Están todas las personas implicadas en el trabajo debidamente situadas fuera de la línea de peligro, y las otras personas no implicadas en el trabajo, se mantienen bien alejadas? |

Comentarios _____

Nombre y apellido _____

Empresa _____

Firma _____