


Our lives first!



November 2024

高空作业

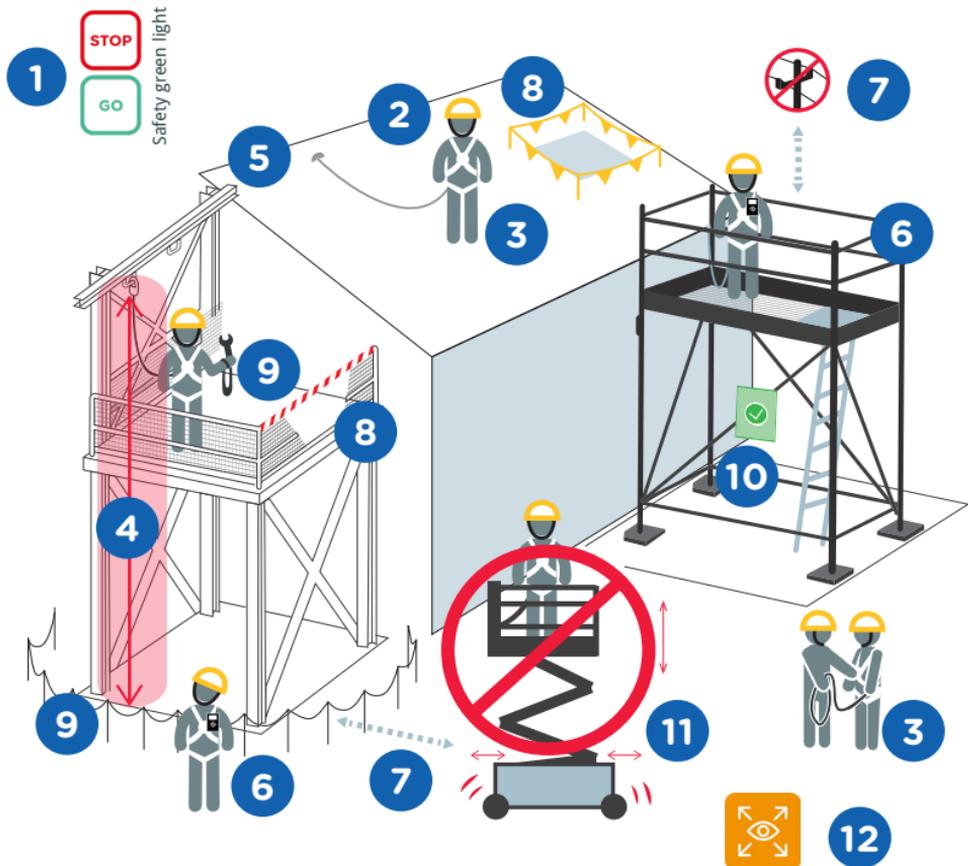

TotalEnergies



高空作业



地点 _____ 时间 _____

受检查公司 _____ 许可证编号 _____

是 否 不适用

检查项

- 1** “开工前的简要介绍”和“安全绿灯”已经完成了吗？
- 2** 安全帽是否有下颚带？
- 3** 当需要使用安全带时，是否妥当地系挂（例如：在外部固定护栏或在MEWP-移动式升降工作平台中）？
- 4** 在使用安全带时，是否已清除了潜在的坠落路径中的障碍物？
- 5** 所有佩戴安全带的人，是否都系挂在了预定的锚固点？
- 6** 旁站人员是否知道，佩戴安全带的人员应该保持可见或可听见？
- 7** 是否已经安全地清除了潜在危险(电缆线，交叉作业)？
- 8** 在地板、护栏和屋面上的缝隙、空洞和易碎区域是否已经被识别或保护了？
- 9** 工具和作业材料是否已经被妥善保护以避免坠落，或可能坠落到的下部区域是否已经被标记出来？
- 10** 是否已经完成了对脚手架的检查，并且声明可以安全使用？
- 11** 员工是否了解，如有人在展开的MEWP或移动式脚手架上时，该平台是不可以被移动的
- 12** 所有参与工作的人员是否都已经离开了危险区域，且其他不直接参与的人员也被隔离在危险区域外了吗？

评价 _____

姓名 _____ 公司 _____

签名 _____